

Světлана Trejtnarová
Bořetice č.p. 39
69108 Bořetice

naše značka
5000723682

vyřizuje
Zdeněk Mikulica

datum
11.12.2012

Věc:
Srušení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje tepla, čp. 39 na parcele č. 461
K.ú. - p.č.: Bořetice u Hustopečí

Stavebník: obecní úřad Bořetice, Bořetice č.p. 39, 69108 Bořetice

Účel stavoviska: Předprojektová příprava

JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko:

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenařazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Pro tento účel předložíte žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě JMP v digitální podobě poskytně : odbor pořízování dat plynárenského majetku e-mail: gis.data@rwe.cz

Platnost předané orientační situace je 1 rok od data vystavení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000723682 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Zdeněk Mikulica
technický plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Hodonín
Jihomoravská plynárenská, a.s.
+420532228897
zdenek.mikulica@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákes plynárenského zařízení, Detailní zákes plynárenského zařízení

Jihomoravská plynárenská, a.s.


Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IC: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddl. B, vložka 1746
01.01.1994

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1445550237
Kód banky: 0100

Príloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000723682 ze dne 11.12.2012.

Provozovatel DS: JMP Net, s.r.o.; Stavebník: obecní úřad Borečice, Borečice č.p. 39, 69108 Borečice, K.ú.: Borečice u Hustopečí.

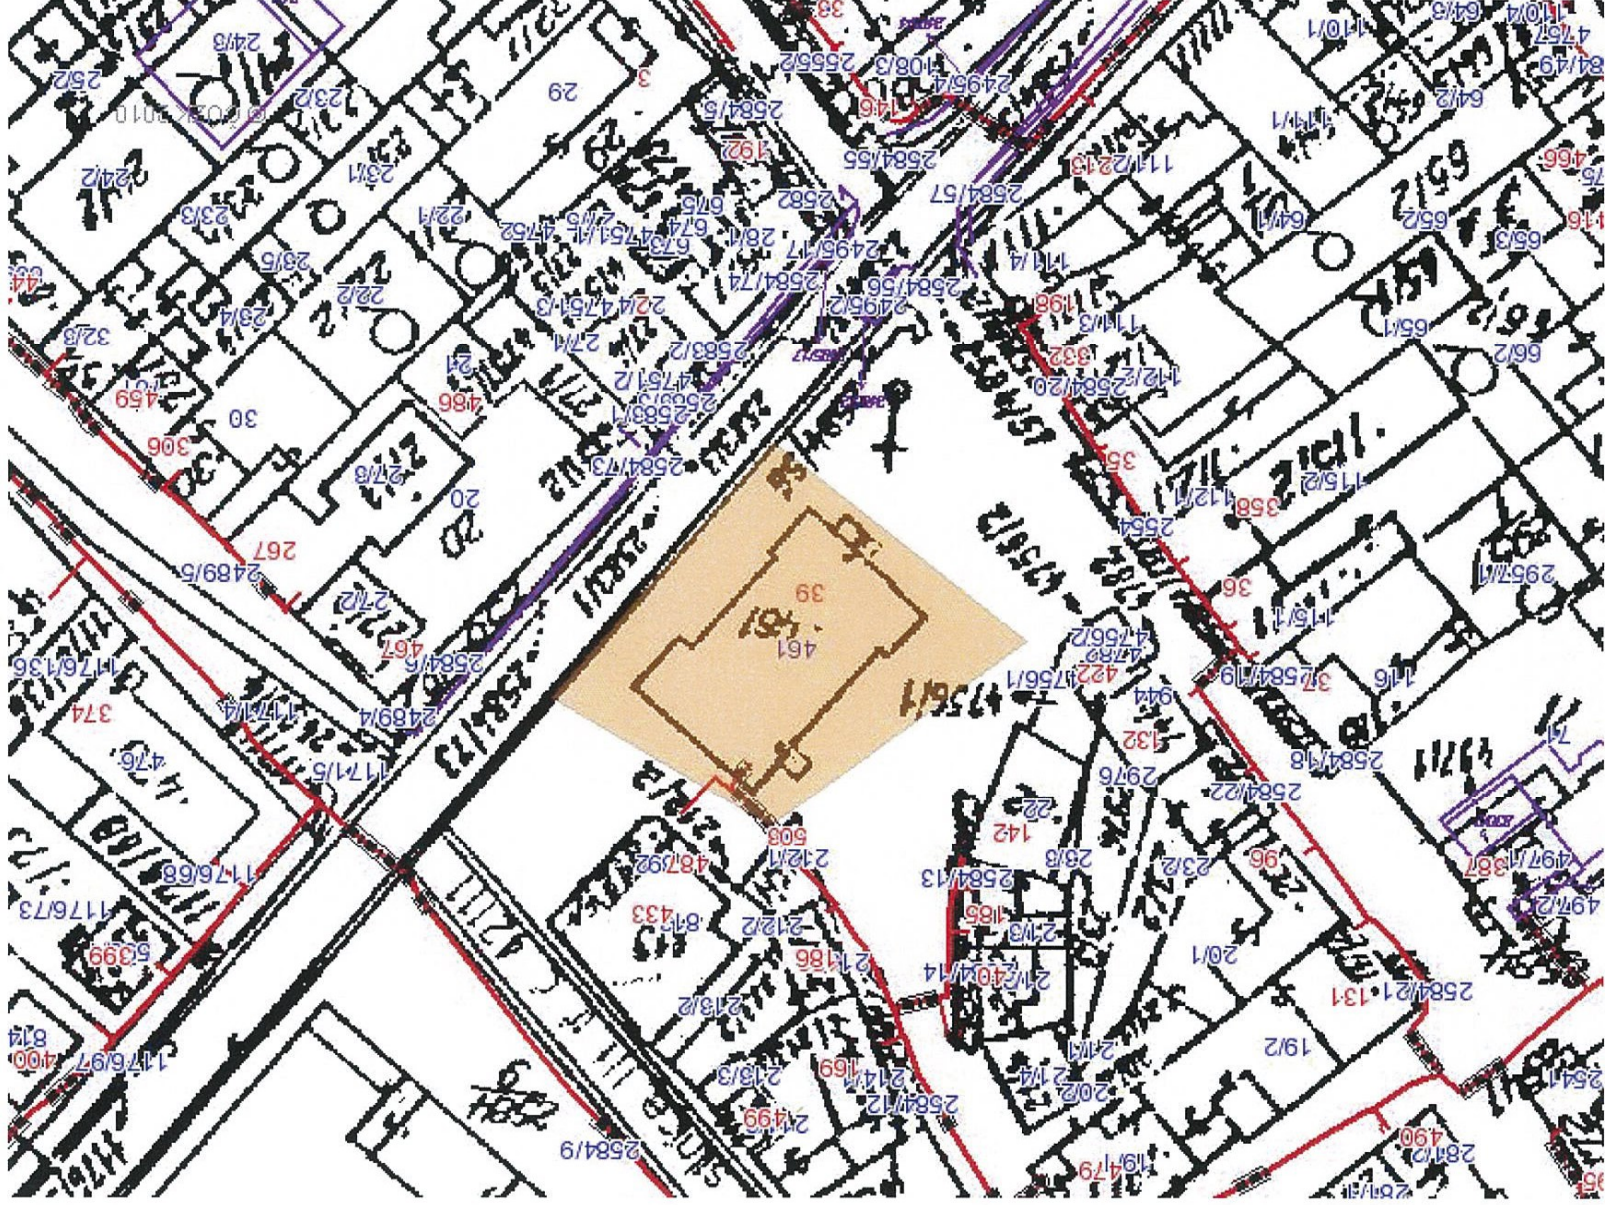

linie plynovodu		NTL
STL		
VTL		
VFTL		
nefunkční		
výstavba		
regulační stanice		
ochranné zařízení		
kabel		
elektrotržijovka		
kabel protikorozní		
ochranné území		
stanice katodové ochrany		

Legenda:

